



SYMBOL		OPIS
RG		Rozdzielnica główna RG
ZK		Złącze kontrolne ZK Uziemienie pionowe o wartości R≤5,0Ω
GSU		Główna szyna uziemiająca
		Miejscowe połączenie wyrównawcze
		Gniazdo 1xL+N+PE IP44
		Oprawa oświetleniowa plafon naścienny Źródło światła LED 50W IP65
		Oprawa oświetleniowa plafon Źródło światła LED 50W IP65
		Oprawa oświetleniowa Źródło światła LED 77W IP65
		Łącznik pogedynczy

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

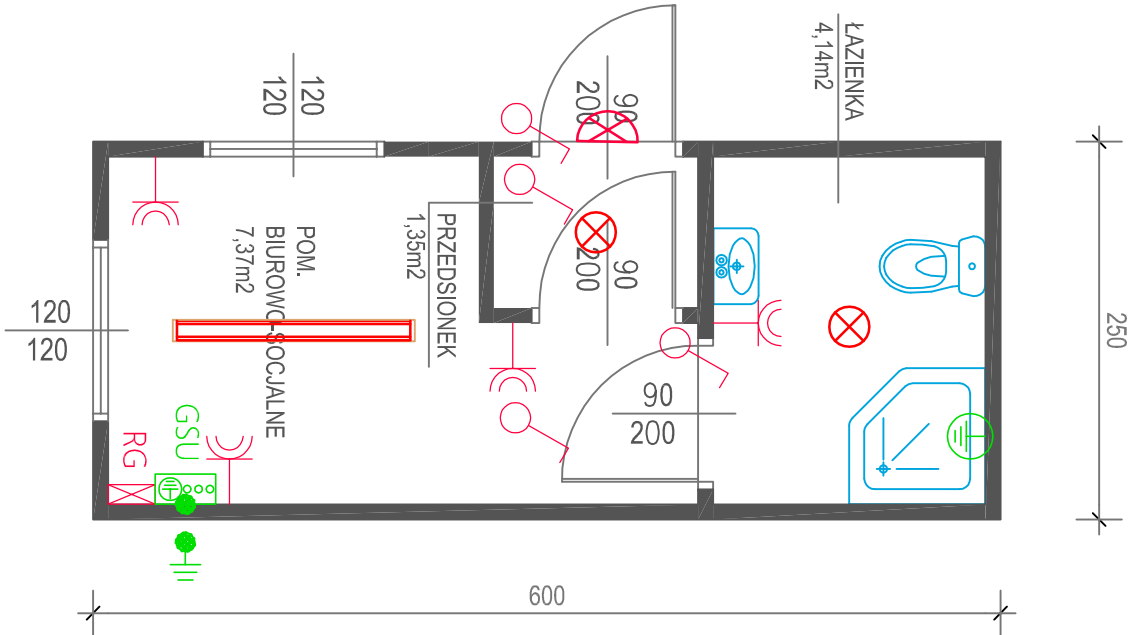

CODEX 				Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wielkop., ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedmiot zadania: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Miasteczko Krajeńskie				Stadium dokumentacji: Projekt budowlany			
Instalacja		Instalacje elektryczne - kontener		Wersja: E-02		Data: 15.10.2016	
Funkcja		Inne nazwisko		Podpis		Skala	
Projektował:		mgr inż. Michał Szafrański		inst. elektryczne		WKP/0187/POOE/11	
Sprawdził:		mgr inż. Paweł Szafrański		inst. elektryczne		WKP/0193/POOE/13	
						GRUDZIEŃ 2016	